


~ (▽)

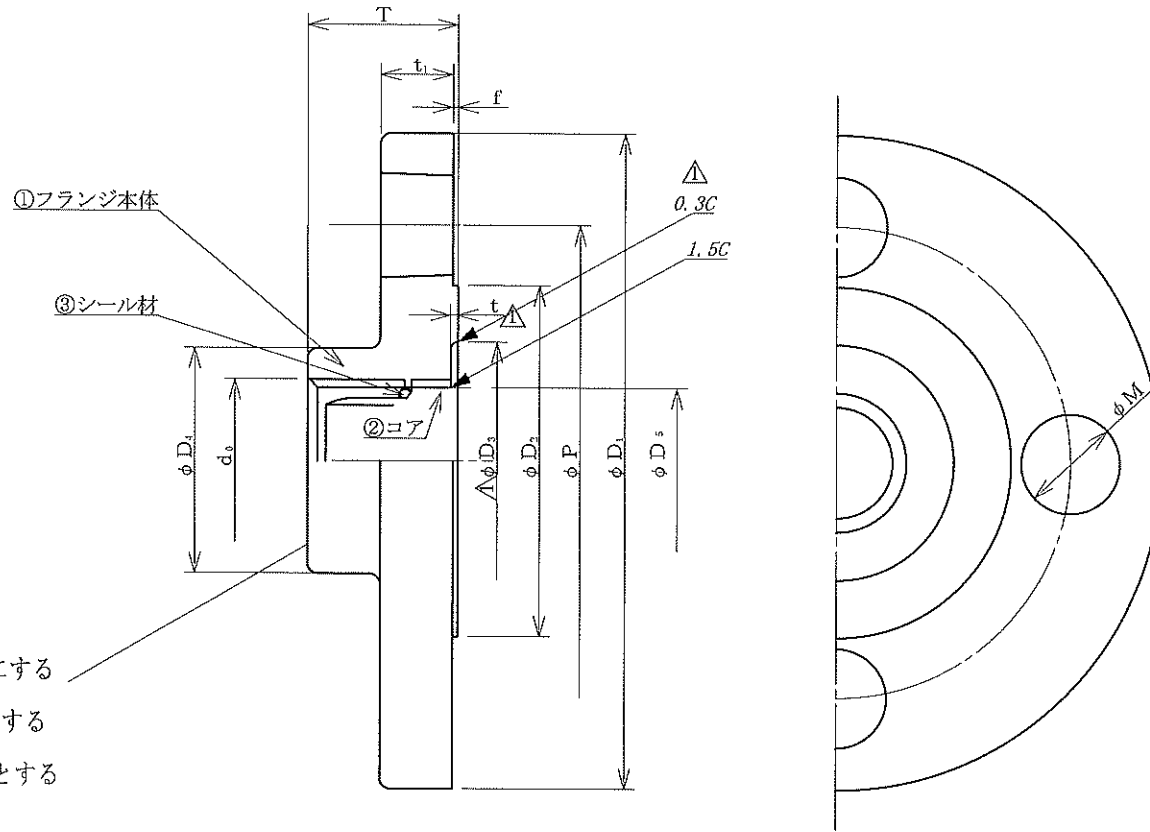

PTネジ加工基準値を 0 ± 1/4山にする  
 20A~50A 1 1/4山 = 0基準値とする  
 65A~100A 1 1/2山 = 0基準値とする

記号	日付	記事
△	2016/4/5	寸法変更
△	2021/4/22	65A新設

番号	名称	材料	備考
①	フランジ 本体	JIS G 5502 FCD 450	外面青色 塗装
②	コア	50A~100A ポリエチレン樹脂 150A 塩ビ樹脂	
③	シール材	水道用ゴム SBR	

呼び径	d <sub>0</sub>	t	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub>	P	T	t <sub>1</sub>	f	M	ボルト 穴数	D <sub>6</sub>
50A	R. 2	3	188	100	65.3	79	143	35	14	3	19	4	56.1
75×50A	R. 2	3	211	125	65.3	79	168	35	16	3	19	4	56.1
100×50A	R. 2	3	238	152	65.3	79	195	35	16	3	19	4	56.1
80A	R. 3	3	211	125	97.2	110	168	41	16	3	19	4	83.3
100×75A	R. 3	3	238	152	97.2	110	195	41	16	3	19	4	83.3
150×75A	R. 3	3	290	204	97.2	110	247	41	17	3	19	6	83.3
100A	R. 4	3	238	152	120.3	136	195	48	16	3	19	4	109.1
150×100A	R. 4	3	290	204	120.3	136	247	48	17	3	19	6	109.1
150A	R. 6	3	290	204	175.2	185	247	53	20	3	19	6	157.4
△ 65A	R. 2 1/2	3	188	100	84.5	89	143	39	15	3	19	4	71.1

納入先 CUSTOMER					
名称 TITLE		ねじ込み式管端防食管フランジ(NARF) 上水(7.5K) 合フランジ			
図称 FIG. NAME		NARF 上水(7.5K) 製品図			
尺度 SCALE			製番 MFG. NO.		
日付 DRAWN DATE	2021/4/22		図番 FIG. NO.	NA7.5-5	
承認 APPROVED BY	審査 INSPECTED BY	検図 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
永瀬	金	大山	小林	富澤	
株式会社ナガセ					1 / 1