


~ (▽)

記号	日付	記事
△	2016/4/5	寸法変更

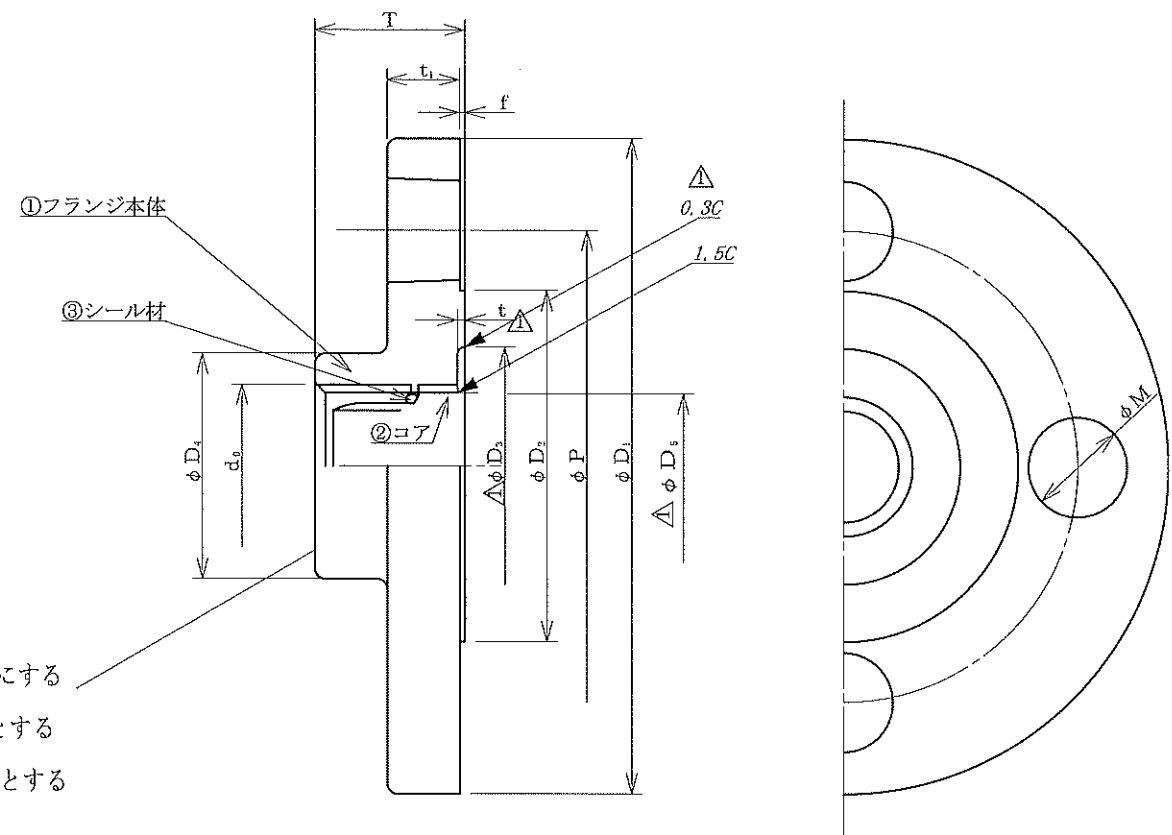

PTネジ加工基準値を 0 ± 1/4山にする
 20A~50A 1 1/4山 = 0基準値とする
 65A~100A 1 1/2山 = 0基準値とする

番号	名称	材料	備考
①	フランジ 本体	JIS G 5502 FCD 450	外面青色 塗装
②	コア	20A~100A ポリエチレン樹脂 125A~150A 塩ビ樹脂	
③	シール材	水道用ゴム SBR	

呼び径	d ₀	t	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	P	T	t ₁	f	M	ボルト 穴数	D ₅
20A	R. 3/4	3	100	56	34.8	35	75	25.5	13	1	15	4	23.3
25A	R. 1	3	125	67	40.5	43	90	29	14	1	19	4	29.2
32A	R. 1 1/4	3	135	76	50.5	52	100	31	16	2	19	4	37.8
40A	R. 1 1/2	3	140	81	54.7	58	105	32	16	2	19	4	43.8
50A	R. 2	3	155	96	65.3	70	120	35	16	2	19	4	56.1
65A	R. 2 1/2	3	175	116	84.5	89	140	39	18	2	19	4	71.1
80A	R. 3	3	185	126	97.2	102	150	41	18	2	19	8	83.3
100A	R. 4	3	210	151	120.3	128	175	48	18	2	19	8	109.1
125A	R. 5	3	250	182	150.5	156	210	53	20	2	23	8	131.7
150A	R. 6	3	280	215	175.2	183	240	53	22	2	23	8	157.4

納入先 CUSTOMER		ねじ込み式管端防食管フランジ(NARF)	
名称 TITLE		10K 合フランジ	
図称 Dwg Name		NARF 10K 製品図	
尺度 SCALE		製番 DWT. NO.	
日付 Dwg. DATE	2016/4/5	図番 DWT. NO.	NA10-3
承認 APPROVED BY	永瀬	検査 INSPECTED BY	金
		検図 CHECKED BY	大山
		設計 DESIGNED BY	小林
		製図 DRAWN BY	富澤
株式会社ナガセ			1 / 1